

# Vätskebalans


Nyheter R8.3.01



# Vätskebalans

- För att klargöra vad som visas har knappen **Logg** bytt namn till **Logg (Makulera)**.
- Högerklicksalternativet **Logg** har bytt namn till **Logg Målbalans (Makulera)** som nu öppnar nu dialogfönstret **Logg Målbalans**.
- I dialogfönstret **Logg Målbalans** visas nu även tid för registrering.

## Tidigare version

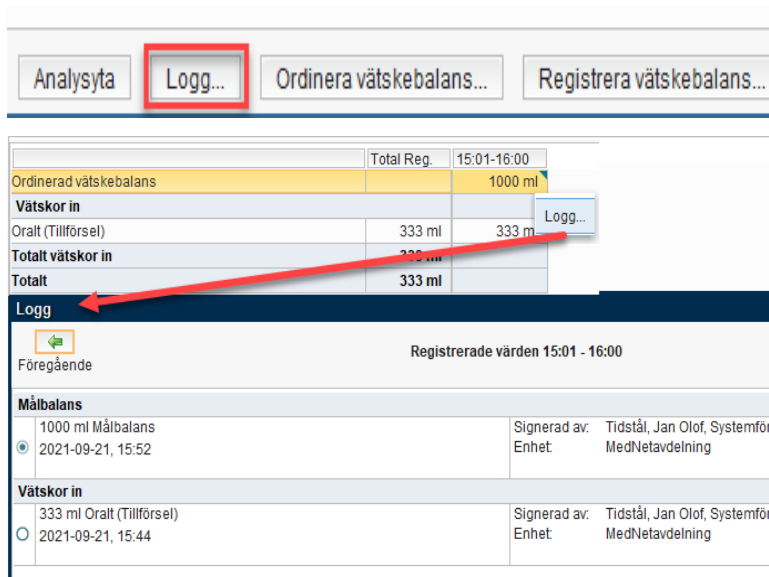

Analysyta **Logg...** Ordinera vätskebalans... Registrera vätskebalans... syta

	Total Reg.	15:01-16:00
Ordinerad vätskebalans		1000 ml
<b>Vätskor in</b>		
Oralt (Tillförsel)	333 ml	333 ml
<b>Totalt vätskor in</b>	<b>333 ml</b>	
<b>Totalt</b>	<b>333 ml</b>	

**Logg**

Föregående Registrerade värden 15:01 - 16:00 Nästa


**Målbalans**

1000 ml Målbalans	Signerad av: Tidstål, Jan Olof, Systemförvaltare, 22TM
<input checked="" type="radio"/> 2021-09-21, 15:52	Enhet: MedNetavdelning

**Vätskor in**

333 ml Oralt (Tillförsel)	Signerad av: Tidstål, Jan Olof, Systemförvaltare, 22TM
<input type="radio"/> 2021-09-21, 15:44	Enhet: MedNetavdelning

## Nya version

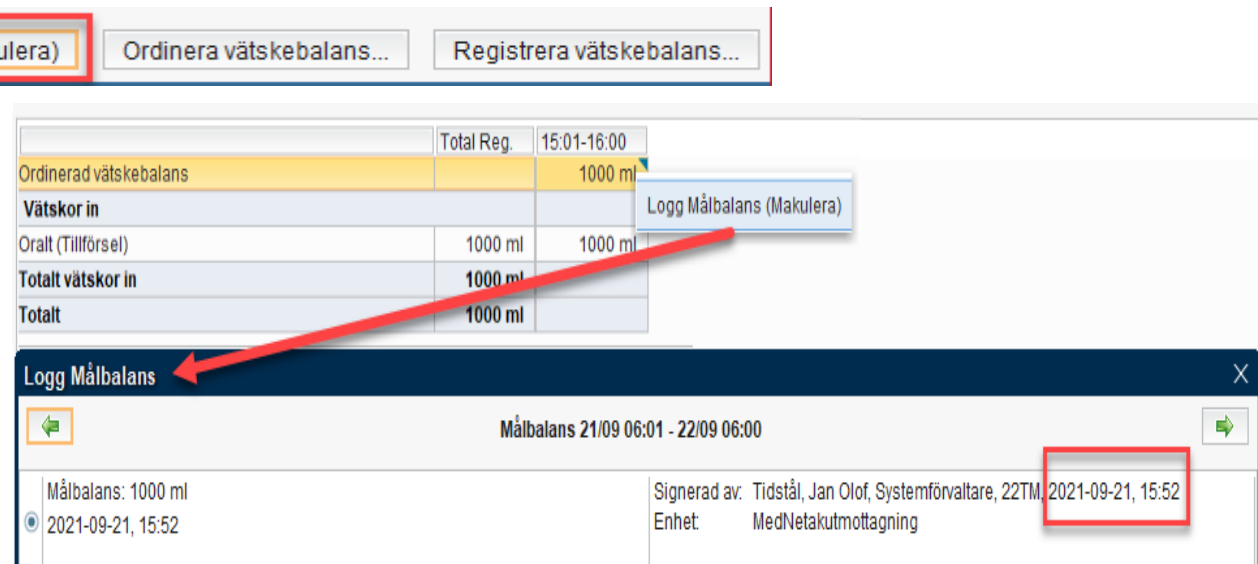

Analysyta **Logg (Makulera)** Ordinera vätskebalans... Registrera vätskebalans...

	Total Reg.	15:01-16:00
Ordinerad vätskebalans		1000 ml
<b>Vätskor in</b>		
Oralt (Tillförsel)	1000 ml	1000 ml
<b>Totalt vätskor in</b>	<b>1000 ml</b>	
<b>Totalt</b>	<b>1000 ml</b>	

**Logg Målbalans (Makulera)**

Målbalans 21/09 06:01 - 22/09 06:00

Målbalans: 1000 ml	Signerad av: Tidstål, Jan Olof, Systemförvaltare, 22TM
<input checked="" type="radio"/> 2021-09-21, 15:52	Enhet: MedNetakutmottagning

## Vätskebalans forts.

- Ikonen  har lagts till i vänsterpanelen **Registrerade substanser**. Information om substanserna som visas beskrivs i en tooltip.

Vätskebalans för 05/09 06:01 - 06/09 06:00

Substans	Mängd		Total Reg.	23:01-00:00
<b>Medicinering</b>				
modifierat mRNA, kodar för ...	100 mikrog			
Läkemedelsvätskor registrerade som givna i utdelningsvyn				
modifierat mRNA, kodar för fullängds SARS-CoV-2 spike-protein (CX-024414)			0,5 ml	0,5 ml
			<b>0,5 ml</b>	
			<b>0,5 ml</b>	

Registrerade substans (1)

**Tidigare info om Spikevax**

Vätskebalans för 10/09 06:01 - 11/09 06:00

Substans	Mängd		Total Reg.	14:01-15:00	15:01-16:00
<b>Medicinering</b>					
elasomeran					
klorid	0,04 mmol		0,3 ml		0,3 ml
natrium	0,04 mmol		2,5 ml	1,5 ml	1 ml
tozinameran	30 mikrog		0,5 ml		0,5 ml
<b>Totalt vätskor in</b>			<b>3,3 ml</b>		
<b>Totalt</b>			<b>3,3 ml</b>		

Registrerade substanser ...

Substanserna som visas är endast från registrerade vätskor. ... till injektionsvätska, dispersion

**Tex elasomeran är aktiv substans i Spikevax**

# Vätskebalans forts.


- Högerklicksalternativet **Ordinerad Vätskebalans** har ändrats till **Logg Målbalans (Makulera)**. Vart högerklickar man?

Vätskebalans för 29/09 07:01 - 30/09 07:00

	Total Reg.	08:01-09:00	09:01-10:00	10:01-11:00
Ordinerad vätskebalans		500 ml	600 ml	100 ml
<b>Totalt</b>	<b>0 ml</b>			


Logg Målbalans (Makulera)

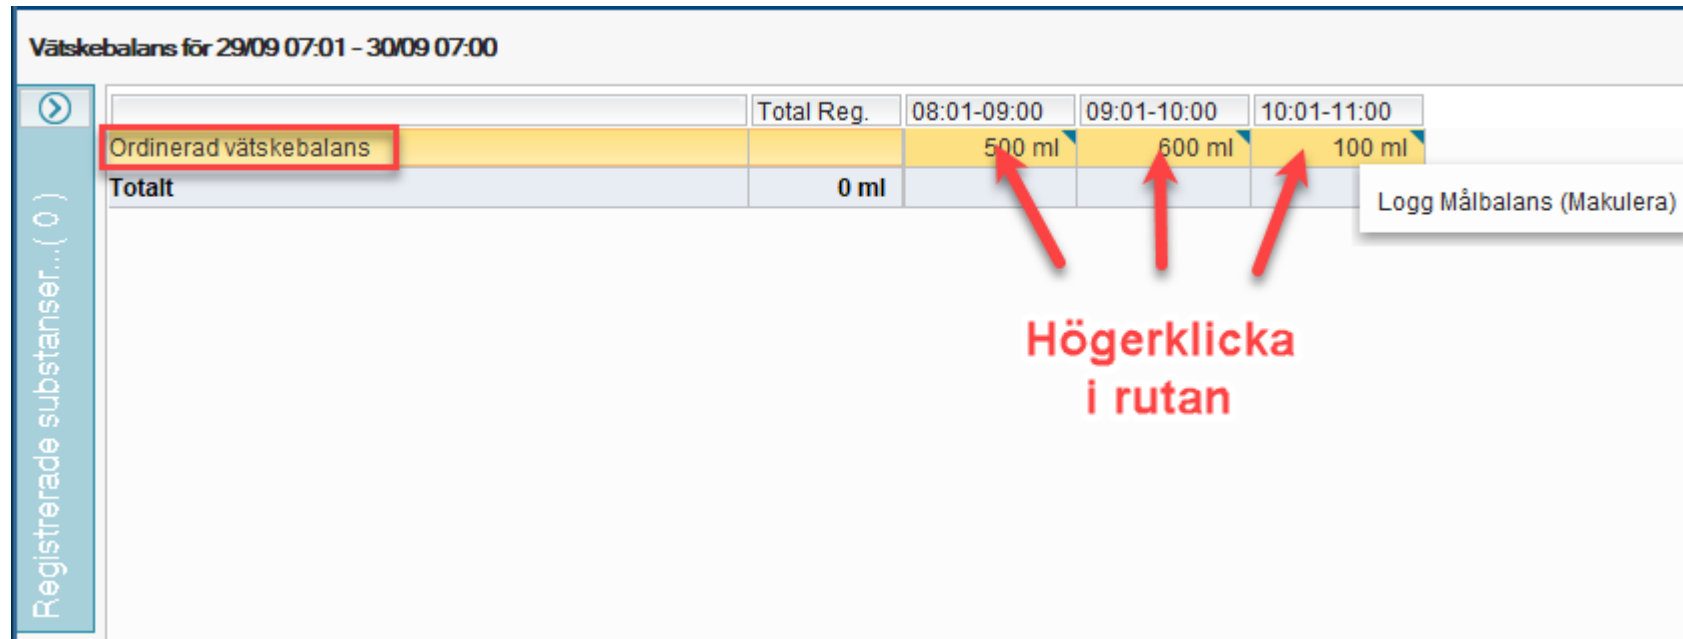













Högerklicka i rutan



## Vätskebalans forts.

- Ikonerna för inre & yttre spärr visas nu även i fönstret Vätskebalans.
- Inga spärrade värden visas i fönstret och ett tooltip för aktuell cell visar texten 'Spärrade värden finns, visas ej'.

Vätskebalans för 20/04 06:00 - 21/04 05:59 

	Total Reg.	Total energi (kcal)	17:00-17:59
<b>Vätskor in</b>			
 			
 			
 			
<b>Totalt vätskor in</b>	--	--	
<b>Vätskor ut</b>			
 			
 			
 			
 			
Ventrikelsond (Förlust)	-100 ml		-100 ml
<b>Totalt vätskor ut</b>	--	--	
<b>Totalt</b>	--	--	